


上下水道局だより

特集 大雨に備えて

No.18

発行 令和5年10月1日

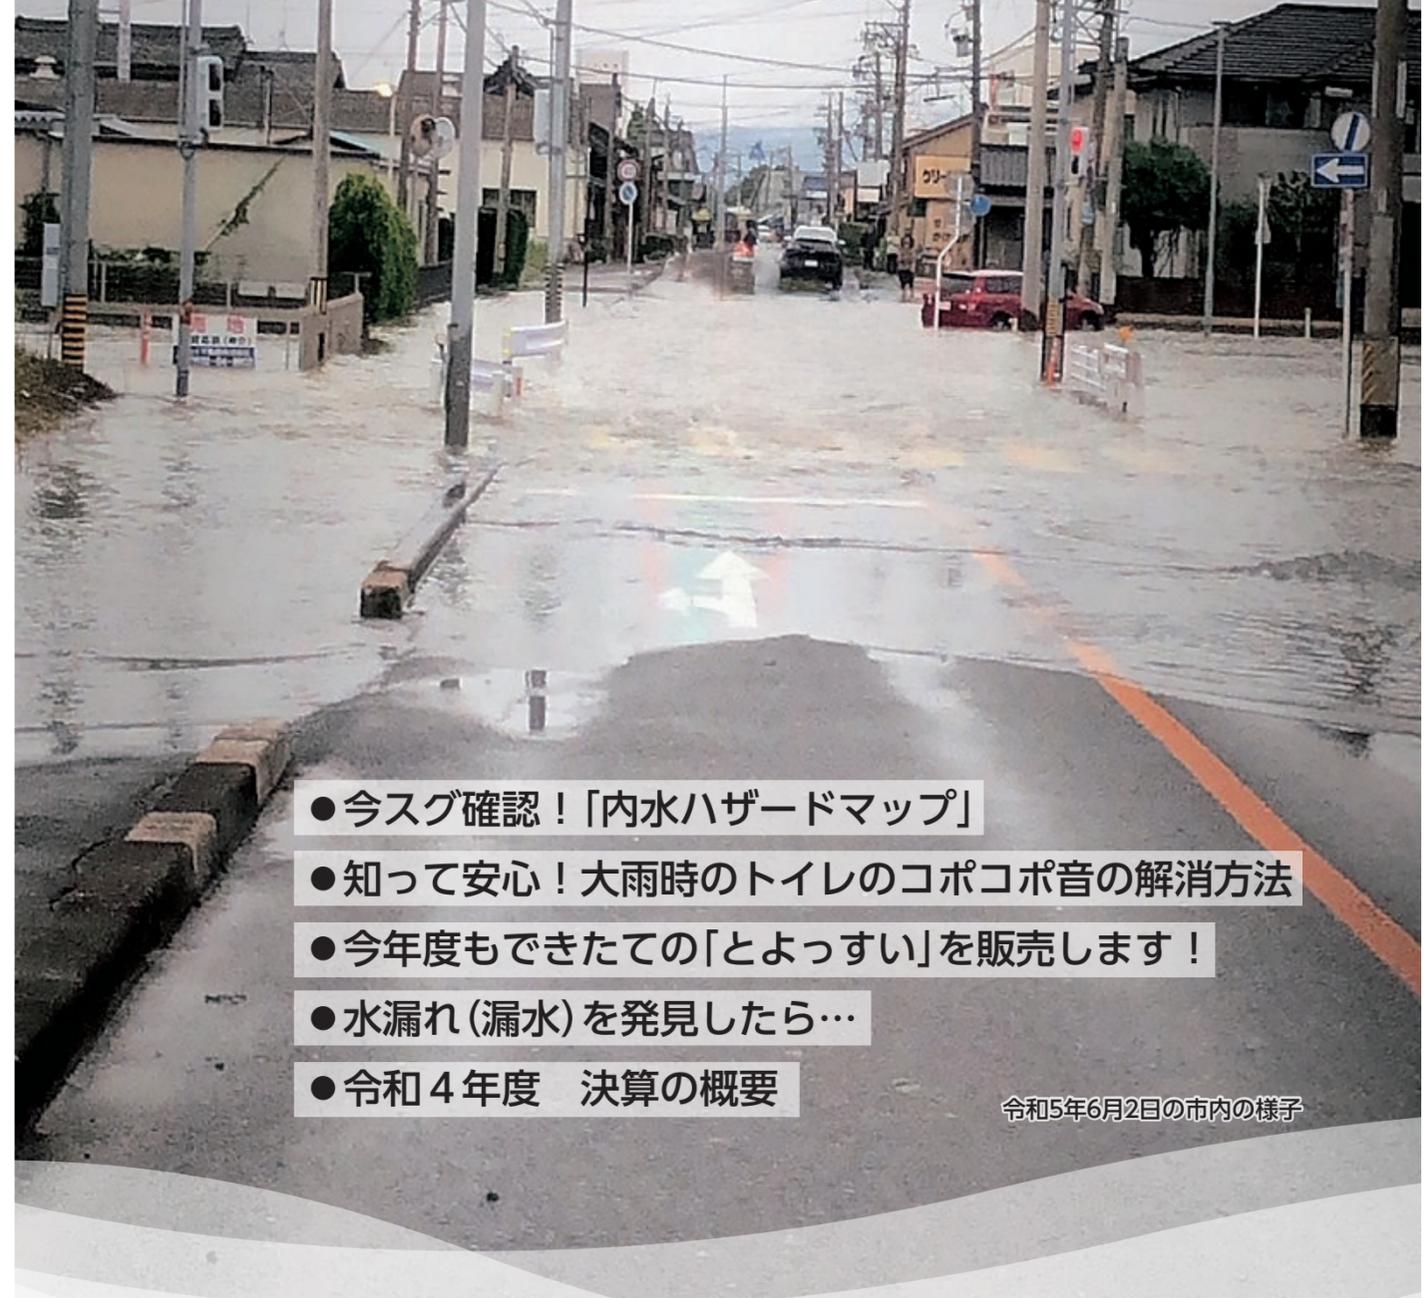

- 今すぐ確認！「内水ハザードマップ」
- 知って安心！大雨時のトイレのコポコポ音の解消方法
- 今年度もできたての「とよっすい」を販売します！
- 水漏れ(漏水)を発見したら…
- 令和4年度 決算の概要

令和5年6月2日の市内の様子

令和4年度 決算の概要

お客様からご負担いただく料金・使用料(収入)から、老朽化した施設の工事などにかかるお金(費用)を差し引いて、どれだけ利益が出たかを報告します。


水道

水道事業では、安定的に水道水を供給するため、老朽化した施設の改良や水道管の耐震化を進めました。また、施設の修繕などの維持管理を行いました。


主な取り組み

- 水道管の耐震化 …… 18.5億円
重要給水施設へつながる管路の耐震化を行いました。
延長：10,863m
- 配水管の整備 …… 2.8億円
老朽管路・漏水多発管路の更新を行いました。
延長：3,223m
- 水道施設の整備 …… 5.2億円
高山配水場電気設備工事などを実施しました。

●水道水をお届けするための収支(収益的収支)

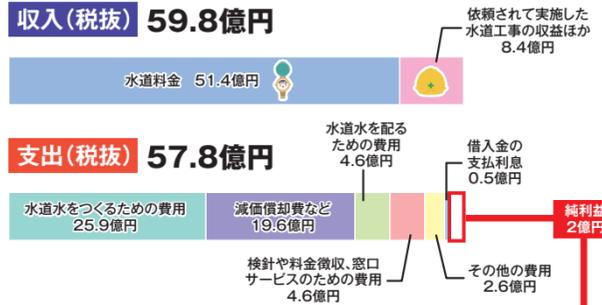

●水道施設をつくるための収支(資本的収支)

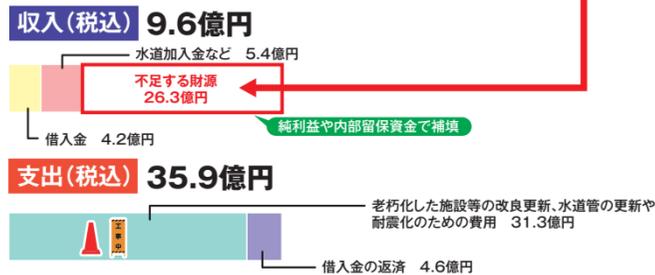


下水道

下水道事業では、生活環境の向上や公共用水域の水質保全のための汚水管きよの整備や、市街地の浸水対策として雨水管きよの整備などを行うとともに、安定的な下水処理を継続するため、老朽化した施設の改良更新や地震対策を進めました。

主な取り組み

- 下水道管の整備 …… 9.8億円
吉田方地区、橋良地区、牛川地区の汚水管きよや、下地排水区の雨水管きよを整備しました。
延長：4,068m
- 下水道の老朽化対策・耐震化… 46.9億円
野田処理場の老朽化に伴う処理区再編のための施設整備、管きよやポンプ場の耐震工事、老朽化した管きよの更生工事などを実施しました。

●汚水処理や雨水を排水するための収支(収益的収支)

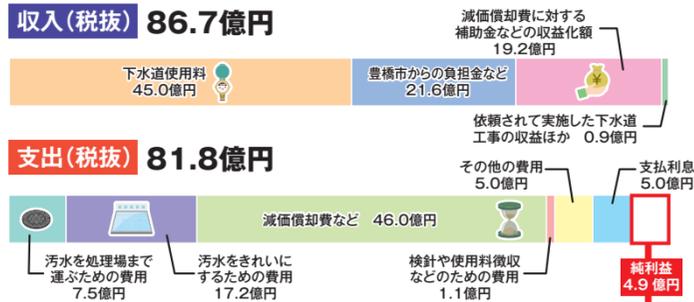

●下水道施設をつくるための収支(資本的収支)



令和6年4月から水道料金・下水道使用料のクレジットカード決済を開始します！

令和6年4月検針(5月支払)分から、水道料金および下水道使用料のクレジットカード決済が始まります。申込方法などの詳細は、決定次第、ホームページ・広報とよはしなどでお知らせします。

「上下水道局だより」についてのご意見や感想をお待ちしています。

豊橋市上下水道局 総務課

〒440-8502 豊橋市牛川町字下も田29-1

TEL (0532) 51-2702

U R L ● <https://www.city.toyohashi.lg.jp/water/>

E-mail ● water@city.toyohashi.lg.jp

SDGs 未来都市

豊橋市 × 上下水道局



上下水道局
ホームページ